

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88  
한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호 : RK2307-1208 (접수번호 : K2306-1165)

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

2. 의뢰자

- 기관명 : 위다스
- 주소 : 경기도 파주시 솔아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-파티클보드(PB) - 동화PB(E0, 15형, 15mm)

- 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용
- 생산자 : 동화기업(주)
- 시료채취일 : 2023. 06. 12

- 납품자 : (주)위다스
- 재고량(LOT의 크기) : 1 156 세대

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송 상록

▷시료채취 입회자 : (주)무영씨엠건축사사무소 박 인규

4. 시험기간 : 2023. 07. 06

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험  
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : KS F 3104:2022

7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과	
힘강도	MPa	15.1	
밀도	g/cm <sup>3</sup>	0.70	
박리강도	MPa	0.45	
나사못유지력	N	평면	954
		측면	634



※ 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※ 상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※ \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 배 준 석	성 명 김 태 봉

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2023년 7월 10일

한국인정기구 인정 **한국실내건축환경시험연구원장**



성적서번호 : RK2307-1208 (접수번호 : K2306-1165)

페이지 : (2) / (총 2)

## 첨부자료

### 1. 시료사진

주방기구-파티클보드(PB) - 동화PB(E0, 15형, 15mm)



한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝.



서울특별시 금천구 가산디지털1로 88  
한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호 : RK2307-1209 (접수번호 : K2306-1166)

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

2. 의뢰자

- 기관명 : 위다스
- 주소 : 경기도 파주시 슬아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-파티클보드(PB) - 동화PB(E0, 15형, 18mm)

- 용도 : LH 양산사승 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용
- 생산자 : 동화기업(주)
- 시료채취일 : 2023. 06. 12

- 납품자 : (주)위다스
- 재고량(LOT의 크기) : 1 156 세대

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송 상록

▷시료채취 입회자 : (주)무영씨엠건축사사무소 박 인규

4. 시험기간 : 2023. 07. 06

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험  
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : KS F 3104:2022

7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과	
휨강도	MPa	16.2	
밀도	g/cm <sup>3</sup>	0.72	
박리강도	MPa	0.48	
나사못유지력	N	평면	997
		측면	682

※ 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※ 상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※ \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 배 준 석	성 명 김 태 봉

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2023년 7월 10일

한국인정기구 인정 **한국실내건축환경시험연구원장**




성적서번호 : RK2307-1209 (접수번호 : K2306-1166)

페이지 : (2) / (총 2)

## 첨부자료

### 1. 시료사진

주방가구-파티클보드(PB) - 동화PB(E0, 15형, 18mm)

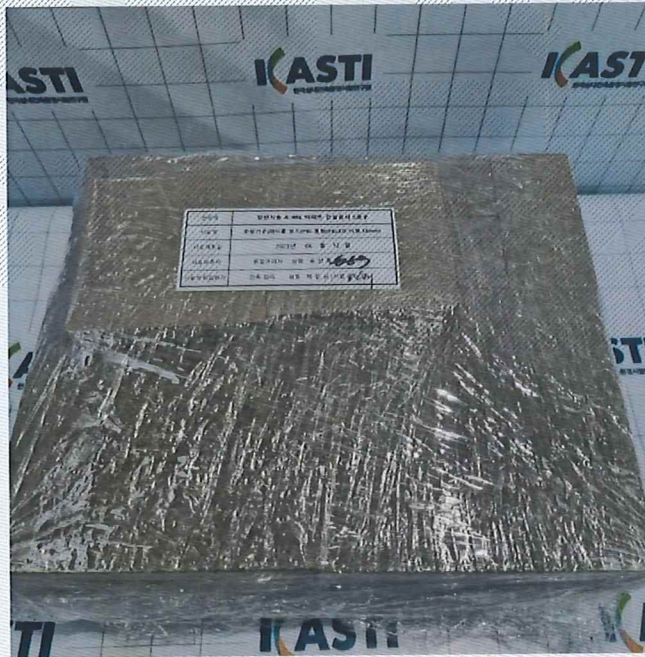

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝.

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

1. 성적서 번호 : RK2307-1210 (접수번호 : K2306-1167)

2. 의뢰자

· 기관명 : 위다스

· 주소 : 경기도 파주시 솔아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-경질섬유판(HDF) - 3mm

· 용도 : LH 양산사승 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용

· 생산자 : 동화기업(주)

· 시료채취일 : 2023. 06. 12

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송 상록

· 납품자 : (주)위다스

· 재고량(LOT의 크기) : 1 156 세대

▷시료채취 입회자 : (주)무영씨엠건축사사무소 박 인규



성적서위변조 확인용

4. 시험기간 : 2023. 07. 06

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험  
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : KS F 3200:2022

7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과
밀도	g/cm <sup>3</sup>	0.90

※ 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※ 상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※ \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 배 준 석	성 명 김 태 봉

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2023년 7월 10일

한국인정기구 인정 한국실내건축환경시험연구원장



성적서 번호 : RK2307-1210 (접수번호 : K2306-1167)

페이지 : ( 2 ) / ( 총 2 )

**첨부자료**

1. 시료사진

주방가구-경질섬유판(HDF) - 3mm



한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝.



서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호 : RK2306-1129 (접수번호 : K2306-1168)

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

2. 의뢰자

· 기관명 : 위다스

· 주소 : 경기도 파주시 슬아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-합판(P/W) - 준내수 1급 - 15mm

· 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용

· 생산자 : 성장기업(주)

· 시료채취일 : 2023. 06. 12

· 납품자 : (주)위다스

· 재고량(LOT의 크기) : 1 156 세대

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송 상록

▷시료채취 입회자 : (주)무명씨엠건축사사무소 박 인규

4. 시험기간 : 2023. 06. 23

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험

(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : KS F 3101:2021

7. 시험결과 :



성적서위변조 확인용

시험항목	단위	시험결과			
		개별	순방향	역방향	
준내수 인장전단접착력	N/mm <sup>2</sup>		2.2		1.8
			1.3		1.4
			1.2		1.9
			0.5		0.8
		평균	1.4		

※ 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※ 상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※ \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자		기술책임자	
	성 명		성 명	
	박 상 온		김 태 봉	

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2023년 6월 29일

한국인정기구 인정 **한국실내건축환경시험연구원장**




성적서 번호 : RK2306-1129 (접수번호 : K2306-1168)

페이지 : ( 2 ) / ( 총 2 )

## 첨부자료

### 1. 시료사진

주방가구-합판(P/W) - 준내수 1급 - 15mm

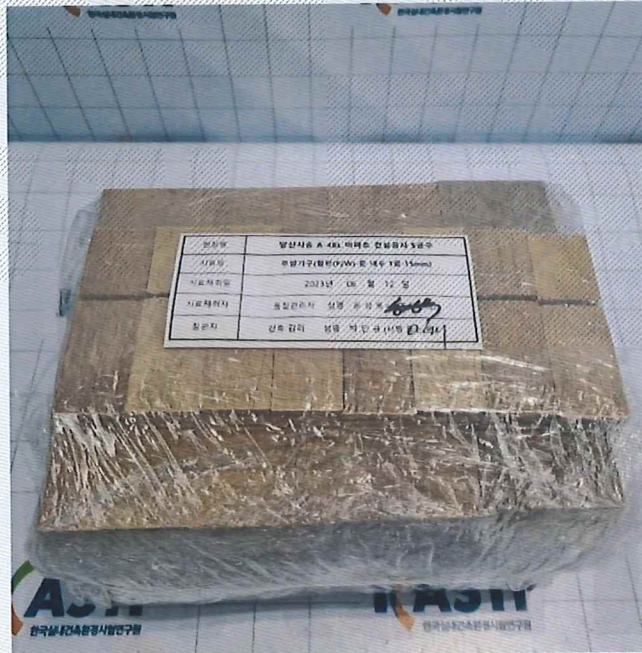

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝.

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호 : RK2306-1128 (접수번호 : K2306-1169)

페이지 : ( 1 ) / ( 총 3 )

2. 의뢰자

- 기관명 : 위다스
- 주소 : 경기도 파주시 솔아래길 125 (상지석동) 위다스



성적서위변조 확인용

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-HPL 시트

- 용도 : LH 양산사승 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용
- 생산자 : 유신메라민공업(주)
- 시료채취일 : 2023. 06. 12
- 납품자 : (주)위다스
- 재고량(LOT의크기) : 1 156 세대

- ▷ 시료채취자 : 대보건설(주) 송 상록
- ▷ 시료채취 입회자 : (주)무영씨엠건축사사무소 박 인규

4. 시험기간 : 2023. 06. 22 ~ 2023. 06. 23

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험  
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : KS M 3332:2022

7. 시험결과 :

시험항목	시험결과
내오염성	첨부참조
내열성	결점없음
내열수성	결점없음

※ 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.  
 ※ 상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.  
 ※ \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 박 상 은	성 명 김 태 봉

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2023년 6월 29일

한국인정기구 인정 한국실내건축환경시험연구원장



성적서 번호 : RK2306-1128 (접수번호 : K2306-1169)

페이지 : ( 2 ) / ( 총 3 )

■ 내오염성

오염 재료	시험 결과
커피	변화없음
우유	변화없음
홍차	변화없음
1% 요오드 알코올 용액	변화없음
식초	변화없음
10% 시트르산 수용액	변화없음
가솔린	변화없음
아세톤(공업용)	변화없음
올리브유	변화없음
10% 암모니아수	변화없음
크레용(적, 청, 흑)	변화없음
구두약(흑색)	변화없음
염료(적색 0.01% 수용액)	변화없음
사무용 잉크(블루 블랙)	변화없음
2% 머큐로크롬	변화없음
5% 석탄산 수용액	변화없음
송진	변화없음
산성 아황산나트륨 수용액	변화없음




성적서 번호 : RK2306-1128 (접수번호 : K2306-1169)

페이지 : ( 3 ) / ( 총 3 )

**첨부자료**

1. 시료사진

주방가구-HPL 시트

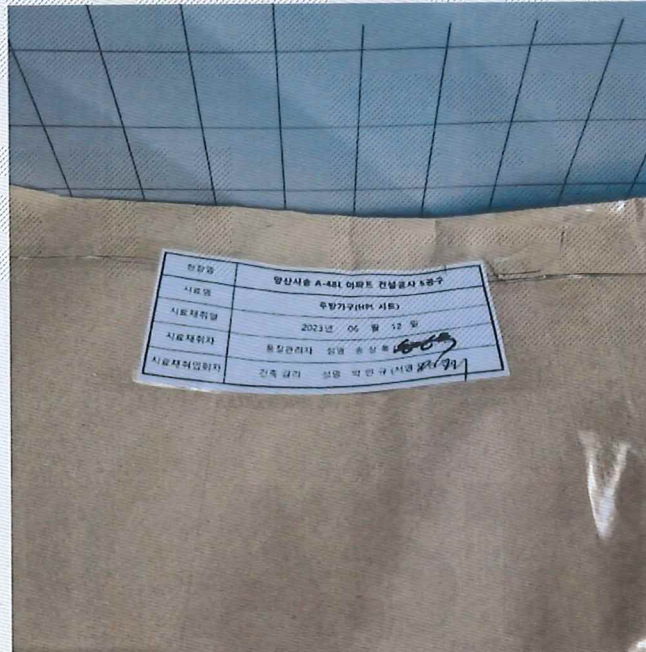

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝.



서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

페이지 : ( 1 ) / ( 총 3 )

1. 성적서 번호 : RK2307-1156 (접수번호 : K2306-1170)

2. 의뢰자

· 기관명 : 위다스

· 주소 : 경기도 파주시 슬아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구(상판)-BMC 인조대리석

· 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용

· 생산자 : 풍천산업(주)

· 납품자 : (주)위다스

· 시료채취일 : 2023. 06. 12

· 재고량(LOT의크기) : 1 156 세대

▷ 시료채취자 : 대보건설(주) 송상록

▷ 시료채취 입회자 : (주)무영씨엠건축사사무소 박인규

4. 시험기간 : 2023. 06. 26 ~ 2023. 06. 27

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험

(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : 시험결과 참조.

7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과	시험방법
내오염성	-	첨부참조	SPS-KHFC 001-0438:2022
내열성	-	표면균열 및 변색 없음	
내열수성	-	표면균열 및 변색 없음	
내충격성	-	이상없음	

※ 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며,

3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※ 상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※ \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 박 상 은	성 명 김 태 봉

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2023년 7월 3일

한국인정기구 인정 한국실내건축환경시험연구원장



성적서 번호 : RK2307-1156 (접수번호 : K2306-1170)

페이지 : ( 2 ) / ( 총 3 )

■ 내오염성

오염 재료	시험 결과
커피	변화없음
우유	변화없음
아세트산	변화없음
간장	변화없음
콜라	변화없음
김치국물	변화없음
케첩	변화없음
10% 암모니아수	변화없음

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE




성적서 번호 : RK2307-1156 (접수번호 : K2306-1170)

페이지 : ( 3 ) / ( 총 3 )

## 첨부자료

### 1. 시료사진

주방가구(상판)-BMC 인조대리석

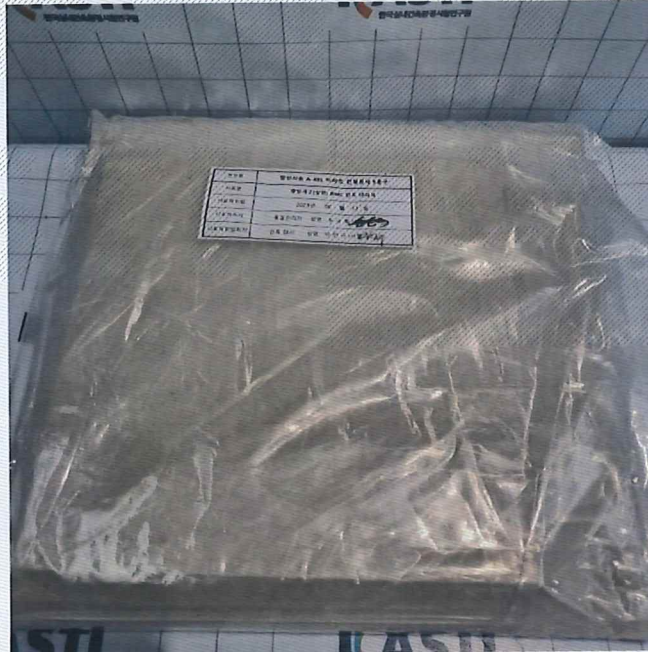

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝.

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

1. 성적서 번호 : RK2306-1138 (접수번호 : K2306-1171)

2. 의뢰자

- 기관명 : 위다스
- 주소 : 경기도 파주시 솔아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-경첩(탈착식 컵힌지)

- 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용
- 생산자 : (주)문주하드웨어
- 시료채취일 : 2023. 06. 12

· 납품자 : (주)위다스

· 재고량(LOT의 크기) : 1 156 세대

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송 상록

▷시료채취 입회자 : (주)무명씨엠건축사사무소 박 인규

4. 시험기간 : 2023. 06. 20 ~ 2023. 06. 22

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험  
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : 시험결과 참조.

7. 시험결과:



성적서위번호 확인용

시험항목	시험결과	시험방법
내구성 (40 000 회)	이상없음	KS F 4538:2021
염수분무시험 (48 h)	부식 발생하지 않음	KS D 9502:2020 11.1 중성 염수 분무 시험

※ 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※ 상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※ \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성명 박 상 은	성명 김 태 봉

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2023년 6월 29일

한국인정기구 인정 한국실내건축환경시험연구원장



성적서 번호 : RK2306-1138 (접수번호 : K2306-1171)

페이지 : ( 2 ) / ( 총 2 )

## 첨부자료

### 1. 시료사진

주방가구-경첩(탈착식 컵힌지)



한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝



서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호 : RK2306-1139 (접수번호 : K2306-1172)

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

2. 의뢰자

- 기관명 : 위다스
- 주소 : 경기도 파주시 슬아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-니켈 및 니켈크롬 도금제품(손잡이-C찬벨)

- 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용
- 생산자 : 대진정밀공업사
- 시료채취일 : 2023. 06. 12

· 납품자 : (주)위다스

· 재고량(LOT의 크기) : 1 156 세대

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송 상록

▷시료채취 입회자 : (주)무명씨엠건축사사무소 박 인규

4. 시험기간 : 2023. 06. 20 ~ 2023. 06. 22

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험  
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : 시험결과 참조.

7. 시험결과 :



성적서위변조 확인용

시험항목	시험결과	시험방법
염수분무시험 (48 h)	부식 발생하지 않음	KS D 9502:2020 11.1 중성 염수 분무 시험

※ 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※ 상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※ \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 박 상 은	성 명 김 태 봉

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2023년 6월 29일

한국인정기구 인정 한국실내건축환경시험연구원장



성적서 번호 : RK2306-1139 (접수번호 : K2306-1172)

페이지 : ( 2 ) / ( 총 2 )

## 첨부자료

### 1. 시료사진

주방가구-니켈 및 니켈크롬 도금제품(손잡이-C찬넬)



한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝



# 시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

1. 성적서 번호 : RC2306-0957 (접수번호 : C2306-0911)

2. 의뢰자

- 기관명 : 위다스
- 주소 : 경기도 파주시 솔아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-LPL 시트

- 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용
- 생산자 : (주)효산LPL
- 시료채취일 : 2023. 06. 12

· 납품자 : (주)위다스

· 재고량(LOT의 크기) : 1 156 세대

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송 상록

▷시료채취 입회자 : (주)무명씨엠건축사사무소 박 인규

4. 시험기간 : 2023. 06. 23

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험  
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : 고객이 제시한 방법

7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과
원지무게	g/m <sup>2</sup>	85
수지함량	%	56



성적서위변조 확인용

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

확 인	작성자	 (서명)	기술책임자	 (서명)
	성명		성명	
	박 상 은		김 태 봉	

2023년 6월 29일

한국실내건축환경시험연구원장



※본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

또한 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.


※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증 하지 않습니다.



첨부자료

1. 시료사진

주방가구-LPL 시트

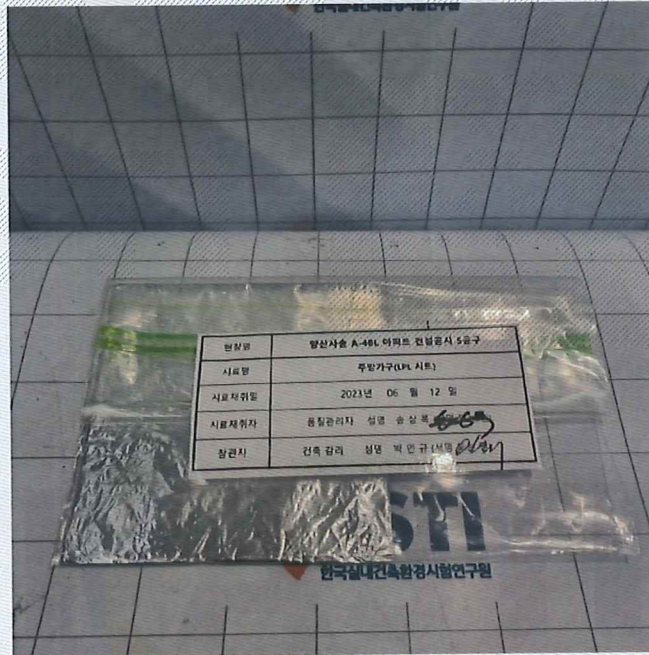

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝



# 시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호 : RC2307-1026 (접수번호 : C2306-0912)

페이지 : (1) / (총 3)

2. 의뢰자

- 기관명 : 위다스
- 주소 : 경기도 파주시 솔아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-데코레이션 시트(올리핀계,PP)-내부마감용

- 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용
- 생산자 : (주)우림테크
- 시료채취일 : 2023. 06. 12
- 납품자 : (주)위다스
- 재고량(LOT의크기) : 1 156 세대



성적서위변조 확인용

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송상록

▷시료채취 입회자 : (주)무영씨엠건축사사무소 박인규

4. 시험기간 : 2023. 07. 05 ~ 2023. 07. 07

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험  
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : 시험결과 참조.

7. 시험결과 :

시험항목		단위	시험결과	시험방법
인장강도	가로	N/cm <sup>2</sup>	9 170	KS M 3001:2022 (시험속도 : 500 mm/min)
	세로		5 250	
인열강도	가로	N/cm	1 260	
	세로		1 490	
내약품성		등급	첨부참조	KS G ISO 4211:2009
최소두께		mm	0.106	KS M 3001:2022

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

확 인	작성자		기술책임자	
	성명		성명	
	박 상 은		김 태 봉	

2023년 7월 10일

한국실내건축환경시험연구원장



※본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

또한 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증 하지 않습니다.



# 시험 성적서

성적서 번호 : RC2307-1026 (접수번호 : C2306-0912)

페이지 : (2) / (총 3)

■ 내약품성


오염재료	결과	등급(3명)
아세트산	변화없음	5
아세톤	변화없음	5
암모니아수	변화없음	5
포도주스	변화없음	5
구연산	변화없음	5
세척제	변화없음	5
커피	변화없음	5
살균제	변화없음	5
잉크	변화없음	5
에탄올	변화없음	5
에틸-부틸 아세테이트	경미한 변화	3
우유	변화없음	5
올리브유	변화없음	5
파라핀유	경미한 변화	3
SBP spirit	경미한 변화	3
탄산나트륨	변화없음	5
염화나트륨	변화없음	5
홍차	변화없음	5
물	변화없음	5



## 첨부자료

### 1. 시료사진

주방가구-데코레이션 시트(올리핀계,PP)-내부마감용

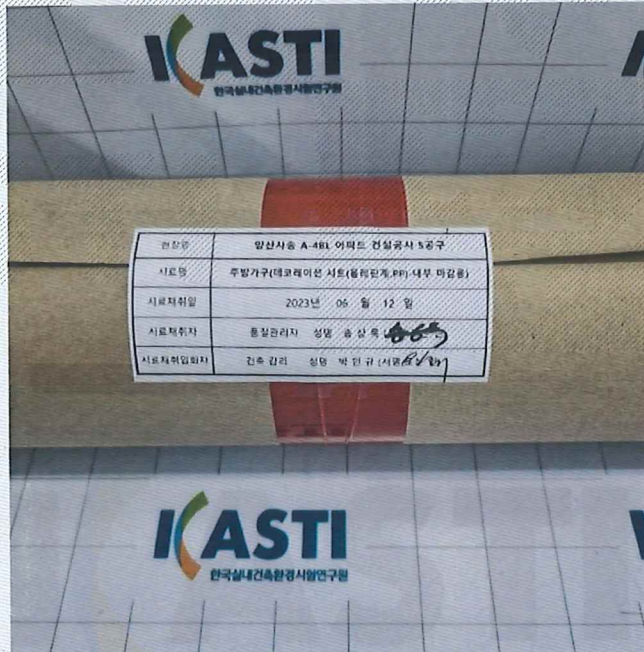

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝.



# 시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

1. 성적서 번호 : RC2306-0962 (접수번호 : C2306-0913)

2. 의뢰자

- 기관명 : 위다스
- 주소 : 경기도 파주시 솔아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-엣지-도어(PET 1.0mm)

- 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용
- 생산자 : (주)에스와이
- 납품자 : (주)위다스
- 시료채취일 : 2023. 06. 12
- 재고량(LOT의 크기) : 1 156 세대
- ▷시료채취자 : 대보건설(주) 송상록
- ▷시료채취 입회자 : (주)무영씨엠건축사사무소 박인규



성적서위변조 확인용

4. 시험기간 : 2023. 06. 23

5. 시험장소 :  고정시험실     현장시험  
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : 고객이 제시한 방법(SPS-KKEC 001-0438:2007 인용)

7. 시험결과:

시험항목	단위	시험결과
상온박리성	N	159.0 *

\* 상기 시험결과에는 시료 끊어짐이 발생했지만 그 결과는 88.2 N 이상이었습니다.

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

확 인	작성자		기술책임자	
	성명	박 상 온	성명	김 태 봉

2023년 6월 29일

## 한국실내건축환경시험연구원장



※본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

또한 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증 하지 않습니다.





# 시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

1. 성적서 번호 : RC2306-0963 (접수번호 : C2306-0914)

2. 의뢰자

· 기관명 : 위다스

· 주소 : 경기도 파주시 솔아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구-엣지-몸통(PVC 0.6mm)

· 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용

· 생산자 : (주)선인

· 시료채취일 : 2023. 06. 12

· 납품자 : (주)위다스

· 재고량(LOT의 크기) : 1 156 세대

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송 상록

▷시료채취 입회자 : (주)무영씨엠건축사사무소 박 인규

4. 시험기간 : 2023. 06. 23

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험

(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : 고객이 제시한 방법(SPS-KKEC 001-0438:2007 인용)

7. 시험결과 :



성적서위변조 확인용

시험항목	단위	시험결과
상온박리성	N	140.6 *

\* 상기 시험결과는 시료 끊어짐이 발생했지만 그 결과는 88.2 N 이상이었습니다.

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

확 인	작성 자		기술책임자	
	성 명	박 상 언	성 명	김 태 봉

2023년 6월 29일

한국실내건축환경시험연구원장



※본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

또한 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증 하지 않습니다.



# 시험 성적서


성적서 번호 : RC2306-0963 (접수번호 : C2306-0914)

페이지 : ( 2 ) / ( 총 2 )

## 첨부자료

### 1. 시료사진

주방가구-엠티-폼통(PVC 0.6mm)

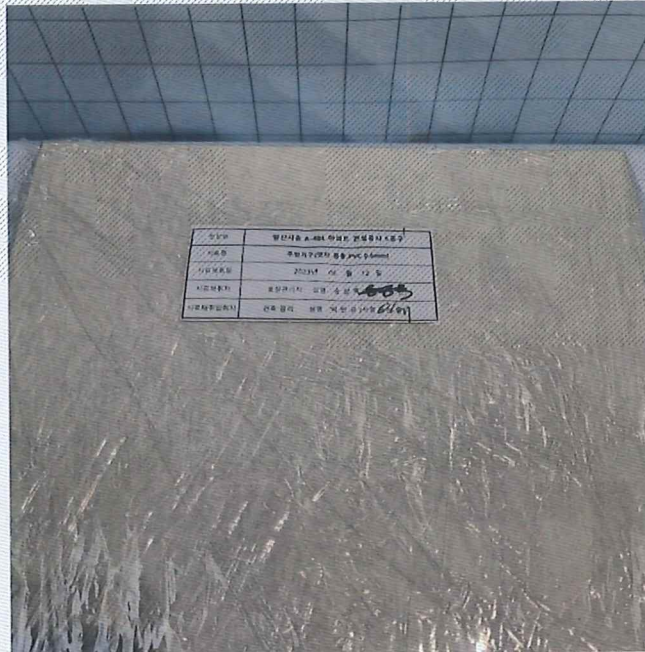

한국실내건축환경시험연구원  
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

끝.

# 시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88

한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

1. 성적서 번호 : RC2306-0966 (접수번호 : C2306-0915)

2. 의뢰자

· 기관명 : 위다스

· 주소 : 경기도 파주시 솔아래길 125 (상지석동) 위다스

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 주방가구(상판)-BMC 인조대리석

· 용도 : LH 양산사송 A-4BL 아파트 건설공사 5공구 제출용

· 생산자 : 풍천실업(주)

· 납품자 : (주)위다스

· 시료채취일 : 2023. 06. 12

· 재고량(LOT의크기) : 1 156 세대

▷시료채취자 : 대보건설(주) 송상록

▷시료채취 입회자 : (주)무영씨엠건축사사무소 박인규

4. 시험기간 : 2023. 06. 23

5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험

(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : 시험결과 참조.

7. 시험결과 :



성적서위변조 확인용

시험항목	단위	시험결과	시험방법
휨강도	Mpa	67.1	KS M ISO 14125:2012

확 인	작성자		기술책임자	
	성명 박상운		성명 김태봉	

2023년 6월 29일

한국실내건축환경시험연구원장



※본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

또한 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증 하지 않습니다.



## 첨부자료

### 1. 시료사진

주방가구(상판)-BMC 인조대리석

